


Schema gültig ab 01.04.2022

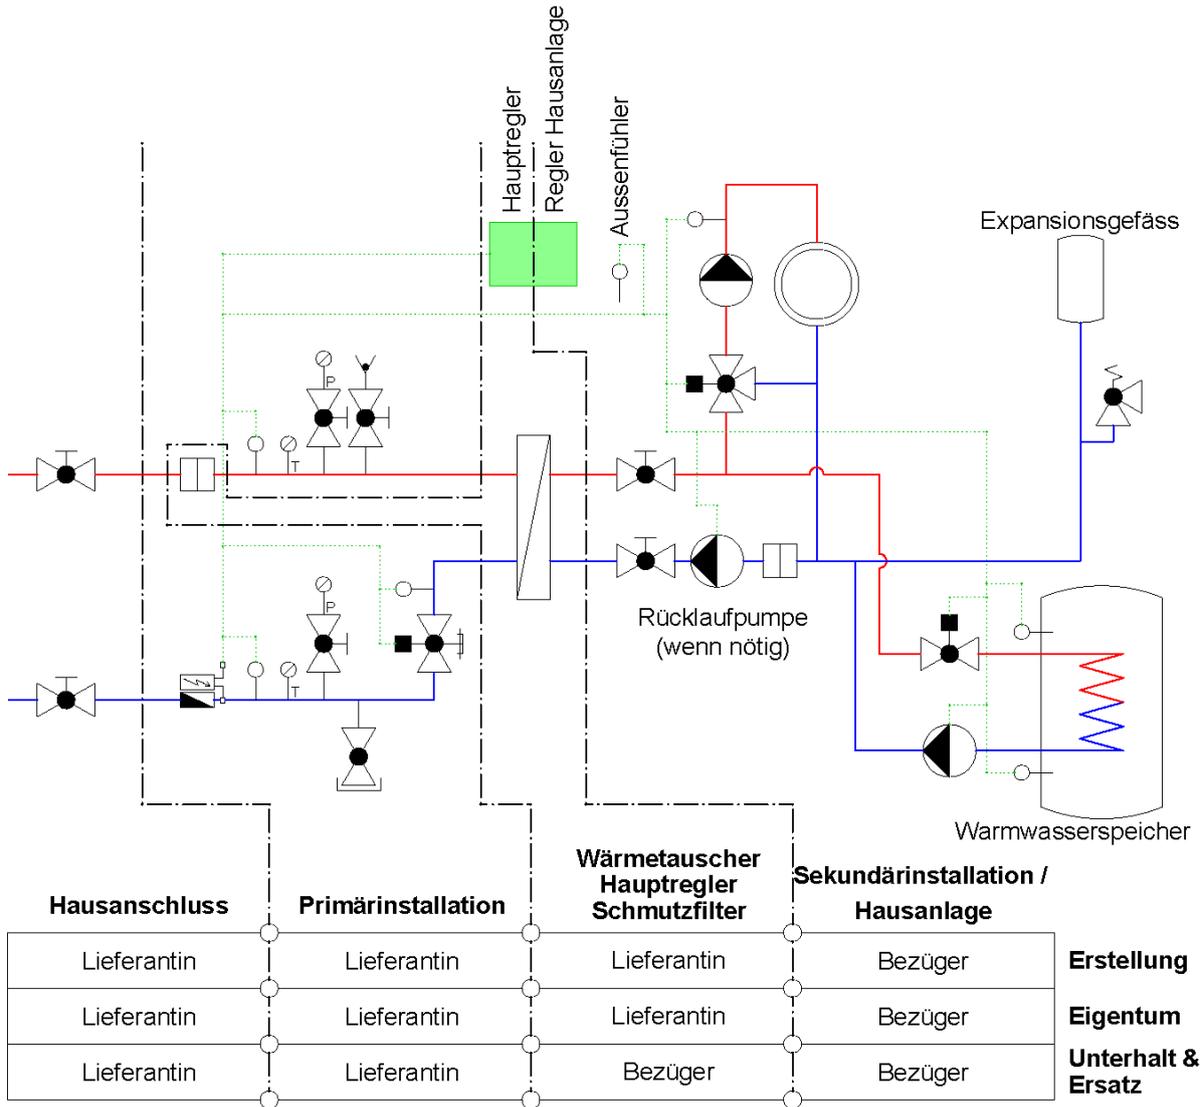

⊘ Absperrorgan (manuell)

○ Messfühler Temperatur

▭ Wärmetauscher

⊕ Dreiwegventil (regelbar)

⊕ Twinlok Druckmessnippel

▭ Schmutzfilter

⊕ Kombiventil (regelbar)

⊕ Direktanzeigeeinstrument Temperatur

⊕ Pumpe

⊕ Sicherheitsventil

⊕ Wärmehesähler

⊕ Entlüftung

⊕ Wärmeverbraucher

⊕ Entleerung